ПРИЛОЖЕНИЕ №1

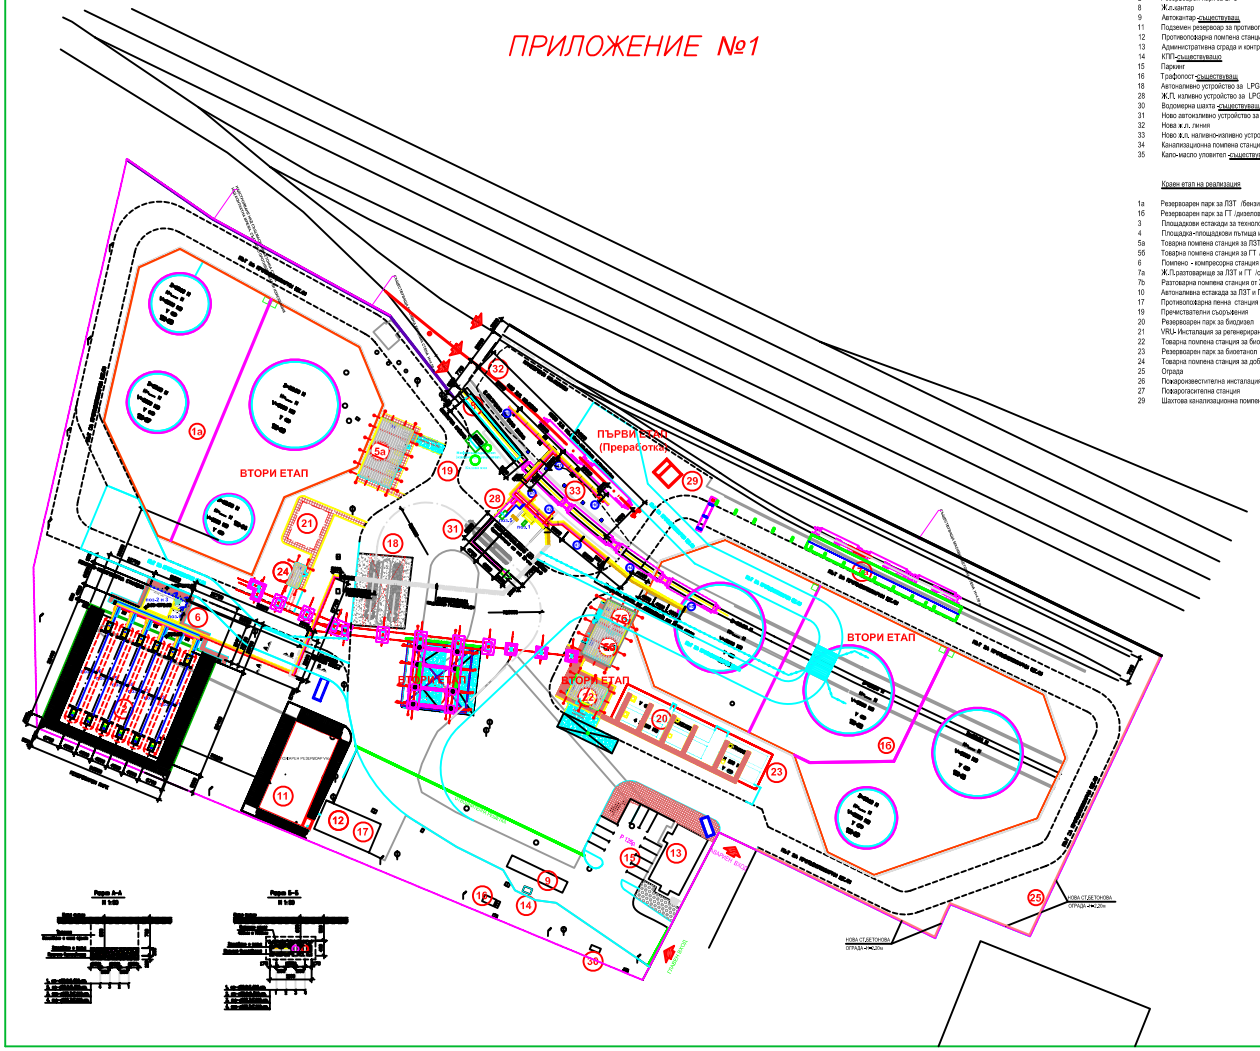

ЛЕГЕНДА

I-ви етап на реализация

2 Резервоарен парк за LPG
8 Ж.п.кантар
9 Автокантар -съществуващ
11 Подземен резервоар за противопожарна вода 1300м3
12 Противопожарна помпена станция за вода -съществуваща
13 Административна сграда и контролна зала за управление -съществуваща-реконструкция
14 КПП-съществуващо
15 Паркинг
16 Трафопост-съществуващ
18 Автоналивно устройство за LPG-съществуващо-реконструкция
28 Ж.П. наливно устройство за LPG-съществуващо-реконструкция
30 Водомерна шахта -съществуваща
31 Ново автоналивно устройство за LPG
32 Нова ж.п. линия
33 Ново ж.п. наливно-наливно устройство за LPG
34 Канализационна помпена станция -съществуваща
35 Кало-масло уловител -съществуващ

Краен етап на реализация

1а Резервоарен парк за ЛЗТ /бензини/
1б Резервоарен парк за ГТ /дизелово гориво/
3 Площадкови естакади за технологични трьбопроводи
4 Площадка-площадкови пътища и комуникации
5а Товарна помпена станция за ЛЗТ /бензини/
5б Товарна помпена станция за ГТ /дизелово гориво/
6 Помпено - компресорна станция за LPG
7а Ж.П.разтоварище за ЛЗТ и ГТ /светли горива/
7б Разтоварна помпена станция от Ж.П. За ЛЗТ и ГТ
10 Автоналивна естакада за ЛЗТ и ГТ /светли горива/с два острова за долно товарене
17 Противопожарна пенна станция
19 Пречиствателни съоръжения
20 Резервоарен парк за биодизел
21 VRU-Инсталация за регенериране на бензинови пари
22 Товарна помпена станция за биодизел и биоетанол
23 Резервоарен парк за биоетанол
24 Товарна помпена станция за добавки към светли горива
25 Ограда
26 Пожароизвестителна инсталация
27 Пожарогасителна станция
29 Шахтова канализационна помпена станция

Рев. Поз. No.	Description Наименование		тяга масса
6	Complete air compressor unit, "Atlas Copco" type GIGFF, Q=14.4m3/h, N=2.2kw	1	200
	Компресор за бъзди, "Atlas Copco" тип GIGFF, Q=14.4м3/час, N=2.2кВт		
5	LPG pump unit type UEA 8006, "Sterling SIHI" Q=60m3/h, DP=6.0bar, N=30kw	1	782
	Помпа за ВВГ тип UEA 8006, "Sterling SIHI" Q=60м3/час, Pgug=6.0bar, N=30кВт		
4	LPG tank V=260m3, D=3432mm, L=29400mm DP=1.6MPa	6	53N60
	Резервоар V=260м3, D=3432мм, L=29400мм Pgab=1.6MPa		
3	LPG pump unit type UEA 8006, "Sterling SIHI" Q=60m3/h, DP=6.0bar, N=30kw	1	782
	Помпа за ВВГ тип UEA 8006, "Sterling SIHI" Q=60м3/час, Pgug=6.0bar, N=30кВт		
2	Complete LPG compressor unit, "Corken" type 691, Q=192m3/h, N=34kw	1	990
	Компресорен агрегат за ВВГ, "Corken" тип 691, Q=192м3/час, N=34кВт		
1	Complete LPG compressor unit, "Corken" type 691, Q=102m3/h, N=26.1kw	1	630
	Компресорен агрегат за пропан-бутан тип 691, Q=102м3/час, N=26.1кВт		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛЕУМ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ЕАД
ОБЕКТ:	СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОПАН-БУТАН И СВЕТЛИ ГОРИВА "Гара Яна" - гр.София, кв.40, УПИ I-729 по плана на НПЗ "Кремиковци" - Проучена на инвестиционни намерения по чл.154(5) от ЗУТ и определяне на етапност съгласно чл.154(2) т.6 при условията на чл.152(2)
ПОДОБЕКТ:	ПБ1-Резервоарен парк за LPG, ПБ2-Помпено-компресорна станция за LPG, ПБ3-Съществуващо автоналивно устройство за LPG, ПБ4-Съществуващо ж.п.наливно устройство за LPG, ПБ5-Ново автоналивно устройство за LPG, ПБ6-Ново ж.п.наливно-наливно устройство за LPG, ПБ7-Ж.п.кантар
ЧАСТ:	ТЕХНОЛОГИЧНА ПБ
ЧЕРТЕЖ:	СИТУАЦИЯ

СЪГЛАСУВАЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			инж.М.Николова
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:		ТПБ	инж.Л.Арсов
		ТСГ	инж.А.Манолов

ПРОЕКТАНТИ:

ТПБ	инж.Л.Арсов		КИП и Авт	инж.В.Таджир	
ТСГ	инж.А.Манолов		Пътна-КП	инж.М.Денкова	
АРХ	арх.Г.Нейкова		ВП	инж.С.Филев	
СК	инж.Я.Бошнаков		ПБЗ	инж.Ф.Ранчилов	
ЕП и ПИ	инж.Б.Николова		ПБ	инж.Г.Грозданов	
ВиК и ПГ	инж.М.Генова		Паркоустр	п.арх.К.Тамова	
Фаза:	ТП	Номер чертеж:	1		
Мащаб:	1:500	Уникален код базов чертеж:	02.02.01-280416-РП		
Дата:	април 2016г.				