



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-02-68 (9)
гр. Плевен, ...11.05... 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен Заявление вх. № РР-02-68/ 28.02.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“;
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина с код BG1G000000NQ030.
- 2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни


Подадено е заявление с вх. № РР-02-68/ 28.02.2022г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – един брой тръбен кладенец и приложените към него документи. Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писма изх. № РР-02-68-(2)/ 19.08.2022г., № РР-02-68-(5)/ 12.12.2022г., № РР-02-68-(7)/ 17.02.2023г БДДР е изисквала допълнителна информация по преписката, която заявителят е представил с писма наш вх. № РР-02-68-(3)/ 12.09.2022г., № РР-02-68-(6)/ 12.01.2023г. и № РР-02-68-(8)/ 15.03.2023г..

Съгласно Решение № СО-4-ПР/ 2019г. на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2 - т.1, буква „д“ и т.2, буква „г“ към ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, като преценката на компетентния орган е, че такава не е необходима. С писмо изх. № 14160-9917/ 24.10.2022г. РИОСВ-София информира БДДР, че Решение № СО-4-ПР/ 2019г е влязло в сила и не е загубило правно действие.

Извършена е повторна преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 22553230222368/ 09.05.2023 г.агенцията е отговорила, че дружеството **няма задължения**.

Извършена е проверка на 23.01.2023г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за Водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено , че заявителят **няма задължения**.

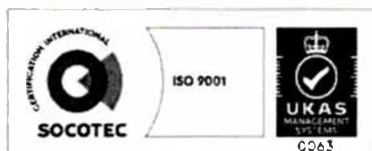

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Извършена е преценка на искането по чл.62 от Закона за водите и чл.163 от *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, при която е установено, че не са налице основания за отказ, тъй като заявителят няма задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, няма да бъдат надвишени разполагаемите ресурси в частта от водното тяло, предвидени са мерките за опазване на количественото и химичното състояние на подземните води, не се засягат обществени интереси, липсва друга възможност за задоволяване на искането.

Водовземането е от подземно водно тяло „*Порови води в Неоген-Кватерна-Софийска долина – код BG1G000000NQ030*“, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на подземните води за тялото са:

- Запазване на добро количествено състояние;
- Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели *Mn* и *Fe*;
- Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК – ББР – Лизинг, Иваняне, София“

Тръбният кладенец е с проектна дълбочина 70,00 м. Сондирането ще се извърши с диаметър Ø469.9 mm в интервала 0,00 – 12,00 м. и с диаметър Ø394.7 mm в интервала 12,00 – 70,00 м. Кладенецът ще бъде обсаден посредством стоманена кондукторна колона с диаметър Ø426.9 mm в интервала 0,00 – 12,00 м, след което в същия интервал ще се изпълни и задтръбна циментация. Експлоатационно-филтровата колона ще бъде съставена от 14 броя 5 метрови обсадни PVC тръби тип R10, свързани на резби с диаметър Ø160/7,7 mm, спуснати в интервала от 0,00 до 70,00 м. Филтърната част представлява вертикални прорези с широчина 1,00 mm и ще бъде в интервала 35,00 – 60,00 м. Задтръбното пространство в интервала от 12,00 – 70,00 м. ще бъде запълнено с гравийна засипка с диаметър на зърната 5-15 mm.

Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа с дебит $Q=2,0$ л/сек. и напор $H=100$ m, спусната в интервала 65,00 – 66,00 м срещу плътна колона.

4. Място на водовземане: Поземлен имот 32216.2368.81, област София (столица), община Столична, с. Иваняне, район Банкя, м. САДИНАТА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия: Земеделска, НТП Нива, площ 10356 кв. м;

Тръбен кладенец „ТК – ББР – Лизинг, Иваняне, София“

Координати WGS 1984 географски: N - 42°42' 43.9"; E - 23°11' 56.4", Z = 634.50 m

5. Обект на водоснабдяване: За напояване на земеделски култури с обща площ 112 декара, в т.ч. 56 декара зърнено-житни култури (пшеница) на територията на ПИ с идентификатори № 32216.2368.80, 32216.2368.81, 32216.2368.41 и 56 декара фуражни култури (люцерна) на територията на ПИ с идентификатори № ПИ 32216.2368.40, 32216.2368.51, намиращи се в с. Иваняне, район Банкя, м. САДИНАТА, област София (столица), община Столична;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 1,1 л/сек;


Максимален дебит на помпата – 2,0 л/сек в рамките на 10 часа и 48 мин. дневно;

Годишно водно количество – 34690 м³/годишно;

Минимално водно количество: 9871 м³/годишно;

Сезонно водно количество: 01.04 – 30.11 (244 дни) – 19742 м³

Статично водно ниво: 10,20 м, кота СВН – 624,3 м;

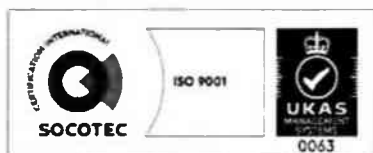

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Максимално допустимо експлоатационно понижение: **11,20 м** до дълбочина на водното ниво **21,40 м** от терена, определено при максималния дебит на помпата.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръжението след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в басейновата дирекция, а срокът за изграждане на съоръжението е 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция;

7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа;

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

7.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация, които да представя своевременно в басейнова дирекция;

7.2.6. извършване на геофизични изследвания и представяне на диаграми от геофизичните изследвания – по привидни съпротивления, гама каротаж и термокаротаж.

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво в черпателния и в мониторинговия кладенец и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите $S-lg t$ по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3. провеждане на опитни тестове с разрешения максимален дебит с продължителност 24 часа и проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето;


7.3.4. провеждане на тристепенен хидравличен тест с продължителност не по-малко от 2 часа за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.5. записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3.4;

7.3.6. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т.7.3.1 и извършване на анализ на подземните води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.4. Да оборудва съоръжението(ята):

7.4.1. с водомер за измерване на черпените водни обеми, монтиран в шахтата, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

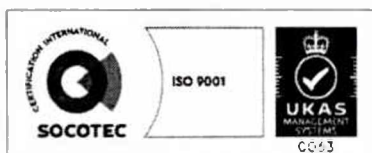

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието в шахтата;

7.5. В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението(ята) (геоложки журналы и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи за спуснати прикриващи колонии; за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението(ята) (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точите с посочените координати);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението(ята);

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението(ята) (ако не съответстват на посочените в разрешителното), в т.ч

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденоношен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протокол от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;


7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. Да въведе в експлоатация съоръжението по реда на Закона за устройство на територията, едновременно с водоснабдителната система.

7.8. Да се извършва :

7.8.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества на съоръжението(ята).

7.8.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник.

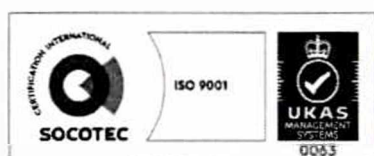

7.9. Да се спазват параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.10. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества.


7.11. Ежегодно да извършва химичен анализ на водата от съоръжението(ята), през периода 1 август до 30 септември, по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

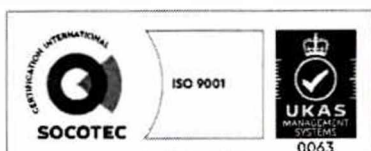

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

