

ПЛАН на ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ

М 1:40

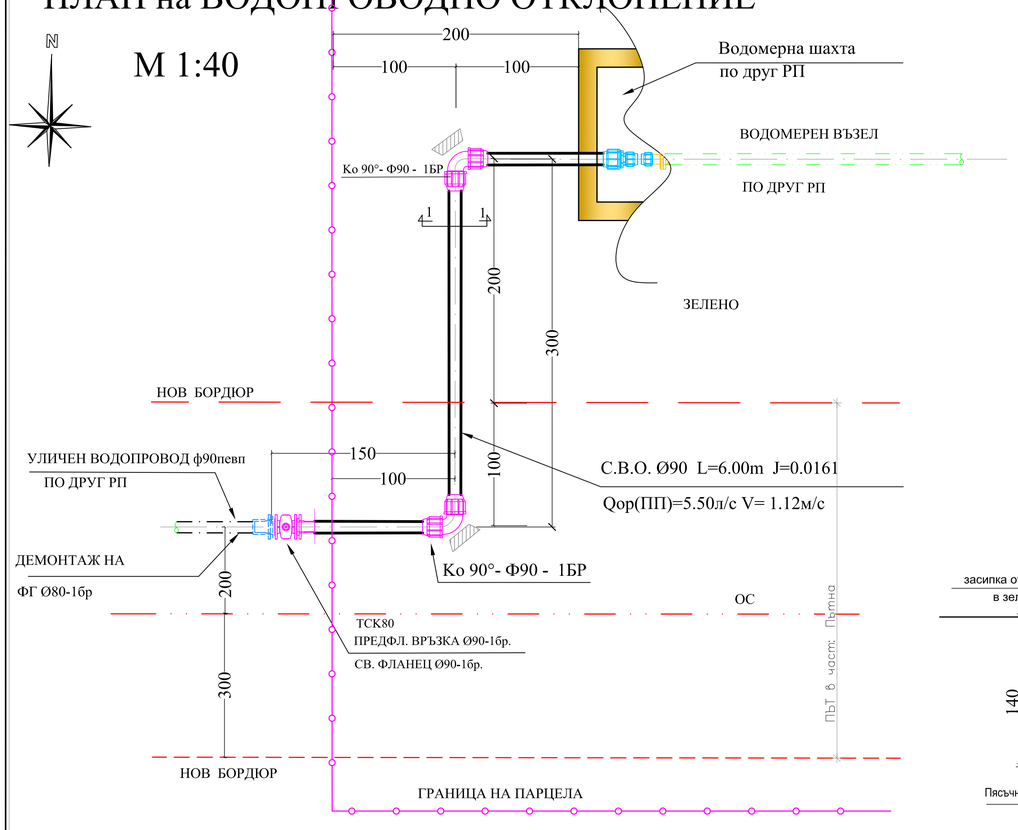


НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ на ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ

М 1:40

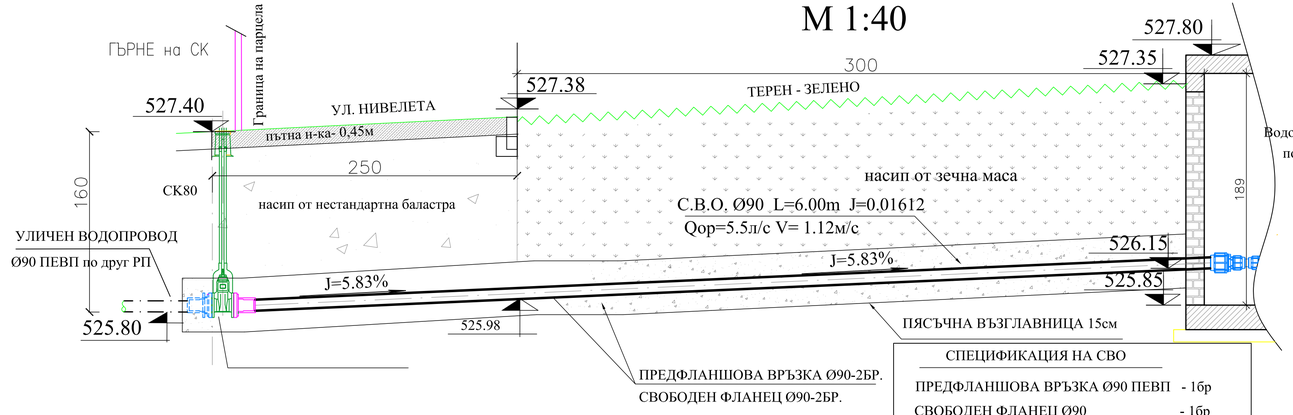

НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА СВО 1-1

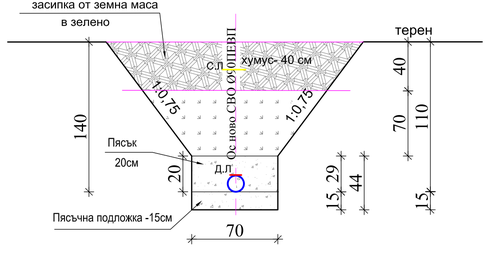

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СВО

ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ø90 ПЕВП	- 1бр
СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ø90	- 1бр
Ко 90°- Ф90	- 2бр
СК 80	- 1бр
ОПОРЕН БЛОК	- 2бр
ТРЪБА Ø90ПЕВП	- 6,00м

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.ТРЪБИТЕ за СГРАДНОТО ОТКЛОНЕНИЕ са ф90 ПЕВП за 10атм

2.Задължително да се насипе пясък 0.15м под и 0.20м над водопроводното отклонение.

3.Минималното покритие на тръбите да бъде 1м.

4.Да се използват препоръките за инсталиране на тръбопроводи от полиетилен на фирмата производител, като се обърне особено внимание на температурата на полагане.

ЛЕГЕНДА

- НОВОПРОЕКТИРАНО СВО1 ОТ ПИТЕЕН ВОД.
- ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД ПО ДРУГ РП
- ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД ПО ДРУГ РП
- ПЪТ по друг РП
- ГРАНИЦА НА ПАРЦЕЛА
- НОВОПР. ФАСОННИ ЧАСТИ
- ФАСОННИ ЧАСТИ ПО ДРУГ РП

ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“

София 1309, ж.к. Зона Б-19, ул. „Димитър Петков“, бл. 15-Б, вх. Б, ет. 3,
тел.: 02 929 81 51, факс: 02 929 41 51, е-поща: sofiaproekt@gmail.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЕКТ:	ПРИОТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КЪЧЕТА В С. 'ГОРНИ БОГРОВ', РАЙОН 'КРЕМИКОВЦИ' – ВЪНШНИ ВРЪЗКИ – ? ЕТАП
ПОДОБЕКТ:	СВО φ90 певп ЗА ПИТЕЙНА ВОДА
ЧАСТ:	ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЧЕРТЕЖ:	СИТУАЦИЯ СВО–φ90ПЕВП
ИМЕ НА ФАЙЛ:	MADL_RR_SVO_KUCHARNIK.DWG

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС		
ПРОЕКТАНТ:	т., Л.КАРАЛЕЕВА		КОД:	12038_W
Р–Л СЕКТОР:	ИНЖ. Т. ГРУЕВА		ФАЗА:	ТП
Р–Л АТЕЛИЕ:	ИНЖ. Т.ИВАНОВА		МАЩАБ:	1:250
ОТГОВОРНИК ОБЕКТ:	ЛАНД. АРХ. Б. ДОНЧЕВА		ЧЕРТЕЖ No:	2 ОТ ОБЩО4
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР:	ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА		ЛИСТ No:	1 ОТ ОБЩО 1
ДИРЕКТОР:	ИНЖ. СТ. БРАДВАРЕВА		РЕДАКЦИЯ:	0
			ДАТА:	М. 09, 2012 Г.