
НОВО АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ – СИТУАЦИЯ 2
М 1 : 500

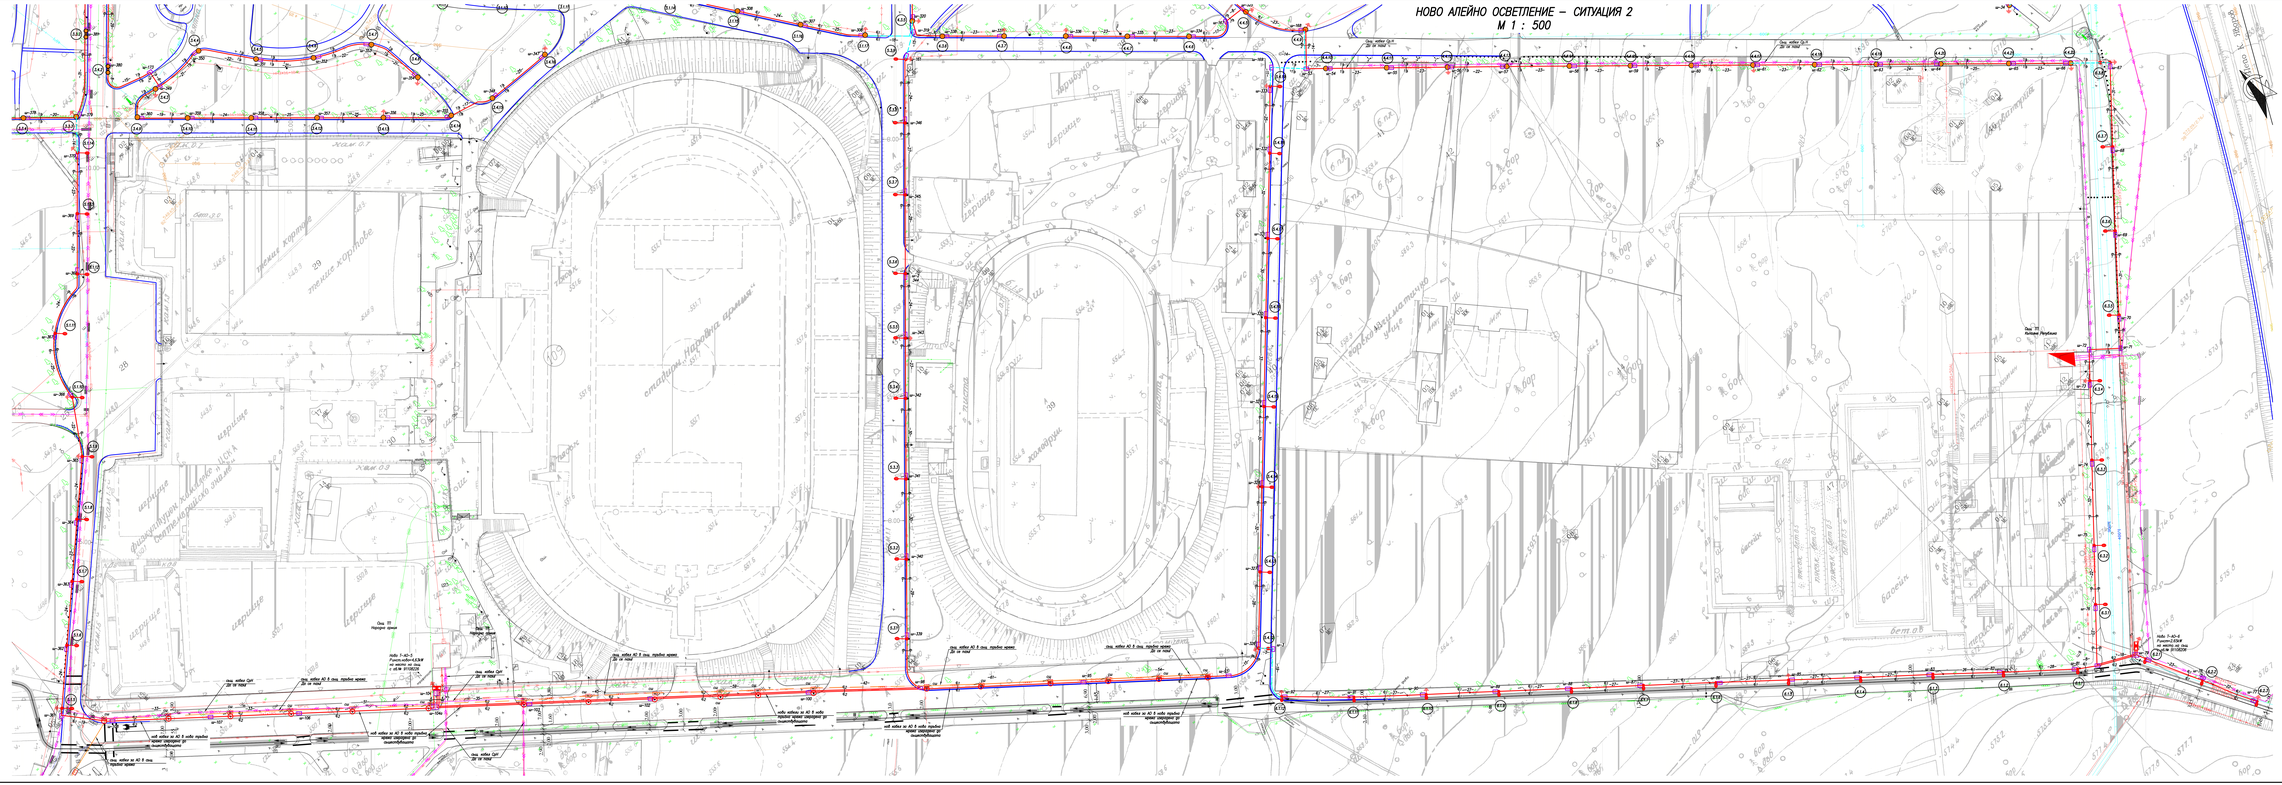

Л Е Г Е Н Д А :

- СЪЩЕСТВУВАЩ ТРИКОТЮТ
- НОВО ТЪЛО ЗА АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ /9-40/
- НОВ ДВУРЪКОВО-ОЗАДЕНО СТОМАНОТРЪБЕН СТЪЛБ /12С/ ЗА АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ /ОБЩ ТИП: П1-А-12/6/60-4000mm/ ПО ОН-Н 60002-77 С ЕДНОСТЕННА ТРЪБНА КОНУСНА ЧАСТ ЗА ТЯЛОТО ВЪРХУ ЗАЗЕМЕНО ЗЪБЕЛ С МОТ С КЛЕМИНА СПЕЦИАЛНА ЧАСТ, ЦОКЪЛ ОТ ЛЕТЯЩА ЧУГУНЕНА ПЛОЧА
- НОВ ПРАВО-ОЗАДЕНО СТОМАНОТРЪБЕН СТЪЛБ /12С/ ЗА АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ /ОБЩ ТИП: П1-А-12/6/60-4000mm/ ПО ОН-Н 60002-77 С ЕДНОСТЕННА ТРЪБНА КОНУСНА ЧАСТ ЗА ТЯЛОТО ВЪРХУ ЗАЗЕМЕНО ЗЪБЕЛ С МОТ С КЛЕМИНА СПЕЦИАЛНА ЧАСТ, ЦОКЪЛ ОТ ЛЕТЯЩА ЧУГУНЕНА ПЛОЧА
- НОВ ПРАВО-ОЗАДЕНО СТОМАНОТРЪБЕН СТЪЛБ ЗА АС ТИП П1-А /12/6/60-7500mm/ ПО ОН-Н 60002-77 С ЕДНОСТЕННА ТРЪБНА КОНУСНА ЧАСТ ЗА ТЯЛОТО ВЪРХУ ЗАЗЕМЕНО ЗЪБЕЛ С МОТ С КЛЕМИНА СПЕЦИАЛНА ЧАСТ, ЦОКЪЛ ОТ ЛЕТЯЩА ЧУГУНЕНА ПЛОЧА /ПРЕДВИДЕНО ОТ КЛЕЛЕЧНИЯ ФИ В ЗАЗЕМЕНО ОТ ВЪЗЛОМЕНИЯ/
- НОВА КАБЕТКА РЕВИЗИОННА ШАХТА ЗА АС 0 С КАПАК 600x600mm
- НОВА КАБЕТКА РЕВИЗИОННА ШАХТА ЗА АС 0 С КАПАК 600x600mm
- НОМЕР НА ЗАХРАНВАЩО ТАБЛО, НОМЕР НА КАБЕЛЕН ИЗХОД И СТЪЛБ
- РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ СТЪЛБОВЕ ВЪВ ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ
- НОВИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ С ОБЩ КОЛ И ДВА КОЛА ОТ ПРОКАТНА СТОМАНА (41/43)/6мм
- НОВ КАБЕЛ ЗАХРАНВАЩ КАБЕТ ЗА АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТИП САВТ 5х16мм² ПОЛОЖЕН В НОВА РЕС ТРЪБА ИЛИ ВЪВ
- НОВ КАБЕТ ЗА АЛЕЙНИЯ ВЪРЛЕН ЗА АС ТИП САВТ 5х16мм²
- СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ ЗА АС ПОЛОЖЕН В ЗЕМЯТ
- СЪЩЕСТВУВАЩ ЗЪ КАБЕТ САВТ 4х4
- СЪЩЕСТВУВАЩ ЗЪ КАБЕТ САВ ПОЛОЖЕН В ЗЕМЯТ
- СЪЕДИНЕНИЕ ЗА СТЪЛБОВЕ НА ТРЪБНА МРЕЖА, СРЕДСТВОМ БРОЯ И ВИДА НА ТРЪБИТЕ ОТ НОВАТА ТРЪБНА МРЕЖА

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Отклоненията до запазен сред движения на съществуващите стълбове с подлежат на 4Д.
2. Преди започване на земните работи да се извърши предварително на инсталационните експлоатиращи предприятия за съществуващите експлоатационни и подземни/надземни кабели и подземни/надземни мрежи за които са налице предварителни протоколи/данни.
3. Земните работи в участъците със съществуващи кабели и ВЛ подземните и въздушните ръчно.
4. Изкопаните земни маси да се разполагат на разстояние, не по-малко от 0,5 м от ръба на изкопа, а в земните площи извън и плътно до тротоарните ограда в зависимост от ситуацията.
5. В зелени площи, земя да се полага с обемтегло РУС порда 1 /1,5/2,0/ кн за 5 участъците водата на нивото.
6. Изкопаните земни маси да се разполагат на разстояние, не по-малко от 0,5 м от ръба на изкопа, а в земните площи извън и плътно до тротоарните ограда в зависимост от ситуацията.
7. Кабелните земи за изравяне, да се направят така, че стълбовете и дълбоч. кога подземи и на земното място.
8. Изкопаните земни маси да се разполагат на разстояние, не по-малко от 0,5 м от ръба на изкопа, а в земните площи извън и плътно до тротоарните ограда в зависимост от ситуацията.
9. Трябва да се изключат и вземе под 0,5 м.
10. Преди започване на земните работи да се извърши
11. При изкопване на стълбовете изкопите да се укрепяват
12. Кота на стълбовете /ОТ/ - кота фундамент + 0,5м
13. Кота на стълбовете по кабелната трибуна е определена с оглед изключване горно земя за кое кото по-малко от 0,5м.
14. Да се направи маркировка на земните стълбове.
15. Всички работи да бъдат изпълнени съгласно Наредба за "Техни изисквания" ЗЕД
16. Кабелни работи да бъдат изпълнени Виж детайл документа
17. Обозначените данни във проекта и нарядите части от мачт.

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ		
ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
ЕЛЕКТРИЧЕСКА АРХИТЕКТУРА	Пенд. инж. Г. РАДЕВСКИЙ	

ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“
София 1309, ул. „Димитър Петков“ No. 19, ет. 1, 2, 3
тел.: (02) 939 94 70, факс: (02) 931 42 91, e-mail: sofiaproekt@gmail.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЕКТ:	ОСВЕТЛЕНИЕ ЧФ ПАРК "ЗАЙМОВА ГРАДИНКА" – I ЕТАП
ЧАСТ:	АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ЧЕРТЕЖ:	НОВО АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ – СИТУАЦИЯ 2

ИМЕ НА ФАЙЛ: I: \ МОЙ ОПЕЛ_ОСНОВЕ \ ПРАТИ_НА_МОЙ_ПРАТ \ 1_1_2.DWG			
ДЕЙНОСТ:	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:	ПОДПИС:	1:500_1
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. ЦВ. ПЕРЧЕВА	ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ПРОВЕРИЛ:	ИНЖ. Г. РАДЕВСКИЙ	ЛИСТОВ:	1
Н-Л ОКСПР:	ИНЖ. Г. РАДЕВ	ЧЕРТЕЖ No.:	2 ОТ ОБЩО: 13
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР:	ИНЖ. Г. РАДЕВСКИЙ	ВИЗ No.:	2 ОТ ОБЩО: 5
ДИРЕКТОР:	ИНЖ. СТ. ТРАЙКОВСКИ	ДАТА:	м. 11. 2011 г.