
Еднолинейна схема
КРУ 20 kV /630A/12,5kA/1s

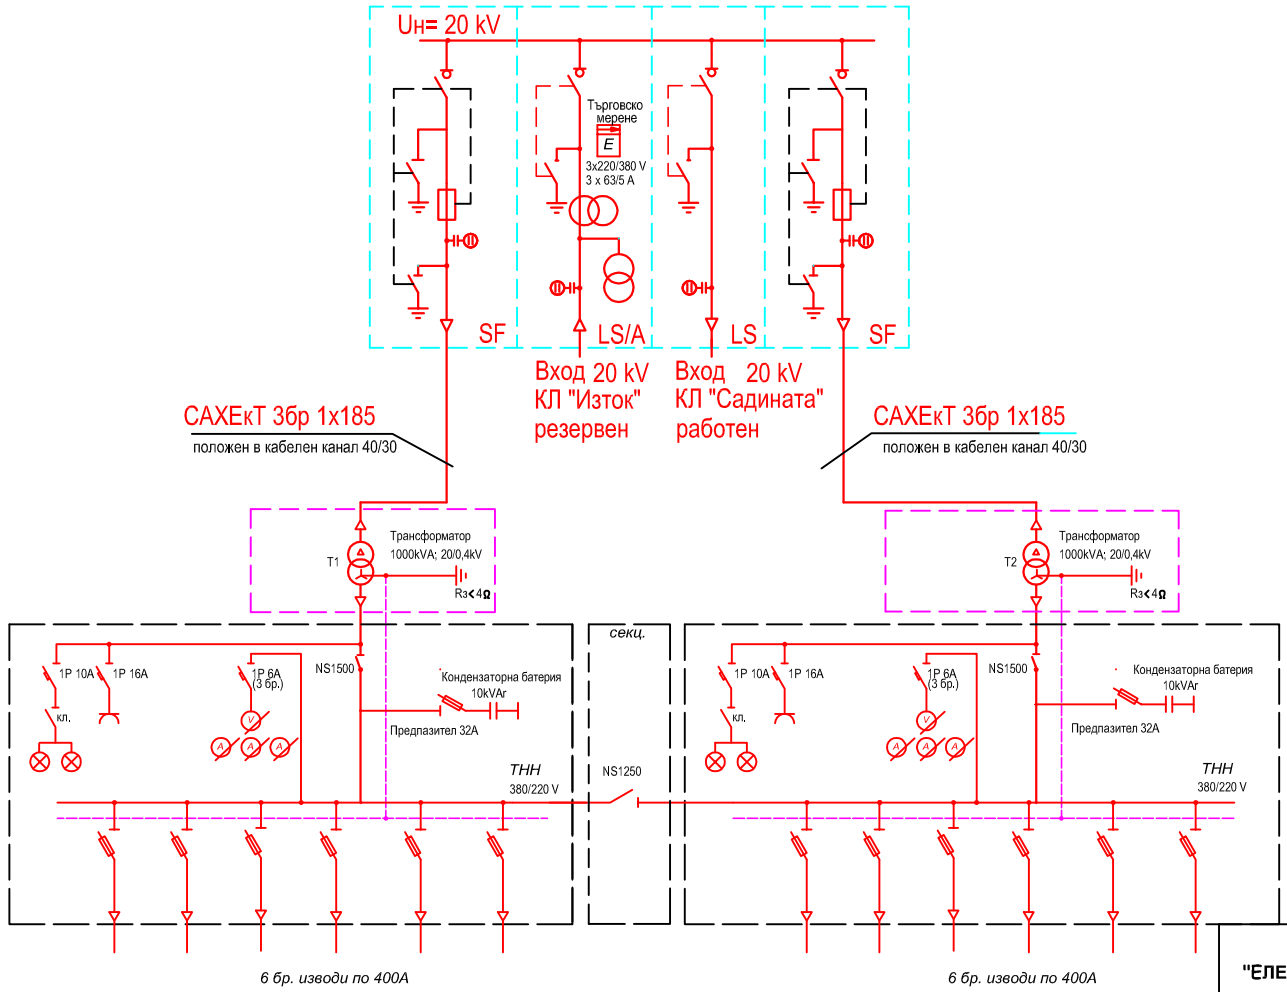

Забележки:

1. В проекта са използувани проспектни материали на разпределителни устройства за СН на фирмата VEI,Power Distribution S.p.A., Италия.
2. Силовите трансформатори са сухи, тип Trihal 1000 kVA-20kV/400V
3. Изводите на табло НН ще се уточнят след разработване на идейните проекти на отделните сгради.
4. Шините на страна НН ще бъдат М 80x10.
5. Връзката между страна НН на силовия трансформатор и шините на табло НН ще бъде с шини М80x10.

Спесификация на апаратурата за СН 20kV в ТП 2x1000 kVA4

N	Означение	Наименование	Тип	К-во
1	LS/A	Модул "Вход" с ТТ и НТ	UNIFLUORC	1
2	LS	Модул "Вход"	UNIFLUORC	1
3	SF	Модул "Трафо"	UNIFLUORC	2
4	T1, T2	Сух силов трансформатор за за закрит монтаж	Trihal	2

"ЕЛЕКТРОАС" ЕООД СОФИЯ		Обект: ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, ХАН БОГРОВ Подобект: ТП 2x1000 kVA		
Длъжност:	Име	Еднополинейна схема на трансформаторен пост 2x1000 kVA	Част	Фаза
Управител	Гелишев		ЕЛ	РП
Проектант	Захариев		Лист 2/Вс. листи 07	
Чертал	Тодоров			
ИНВЕСТИТОР: Ст. община		Чертеж N ТП-000-02	Март, 2010	