



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“  
София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg

## Б Ю Л Е Т И Н

на дирекция „Аварийна помощ и превенция“

За периода от 08.00 часа на 26.11.2020 г. до 08.00 часа на 27.11.2020 г. в Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са приети и отработени 167 сигнала:

<b>1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората</b>	<b>38</b>
Шумни дейности (работа с машини, силна музика, викове на хора)	17
Проблеми със здравето на хората (припаднали, временно разстройство)	11
ПТП с пострадали хора	2
Опасни ел. съоръжения (трафопостове, ел. табла, стълбове)	3
Опасни дървета и клони	2
Опасни сгради и фасади	0
Опасни шахти	3
Завирявания, наводнения и залежавания	0
<b>2. Сигнали, свързани с нарушения на общественя ред</b>	<b>58</b>
Неправилно паркиране (на тротоари, пред гаражи, магазини и др.)	36
Нарушаване на общественя ред (хулигански прояви)	18
Неработещи светофари	3
Движение на ППС с висока скорост (гонки) и др. нарушения на ЗДП	0
Затруднения в движението на градския транспорт и трафика на ППС	0
Проблеми с уличното осветление	1
<b>3. Сигнали, свързани с опазване на околната и градската среда</b>	<b>30</b>
Проблеми с животни (кучета, коне, котки, пчели, змии и др.)	5
Проблеми на пътните платна и тротоарите	17
Теч на вода	5
Нарушения при строителни дейности	3
Сечене на дървета и чупене на клони	0
Опасни вещества или миризми (химически)	0
<b>4. Сигнали, свързани с опазване на имуществото</b>	<b>41</b>
Локални пожари (битови, автомобили, контейнери за отпадъци)	13
ПТП без пострадали хора (само материални щети)	5
ПТП без пострадали с нарушена инфраструктура	0
Изоставен багаж	1
Кражби на имущество	0
<b>5. Сигнали свързани с неспазване на наредба на Столична община за COVID-19</b>	<b>8</b>
<b>6. Други</b>	<b>14</b>
<b>Общ брой сигнали:</b>	<b>167</b>

## ОКОЛНА СРЕДА

Установени са следните характеристики и състояния на различни компоненти на околната среда на територията на Столична община (СО):

### 1. Въздух

- температура на въздуха – от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $8^{\circ}\text{C}$
- запрашеност с ФПЧ10 – няма превишение на праговите стойности (норма до  $50\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- движение на въздуха –  $0.3\ \text{m/s}$
- влажност –  $48\% \sim 93\%$


### 2. Води

- състояние на водоемите – в норма
- нивата на реките – в норма
- вероятност за валежи –  $4\%$
- количество валежи –  $0.0\ \text{mm}$

**3. Код за пожароопасност** – „Син“ – Съществуващи пожари се самозагасяват и е малко вероятно да възникват нови. Жизнени пожари са възможни само като тлеене в дълбоки сухи слоеве

**4. Код за опасни явления** – „Зелен“ – Няма опасност.

## ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

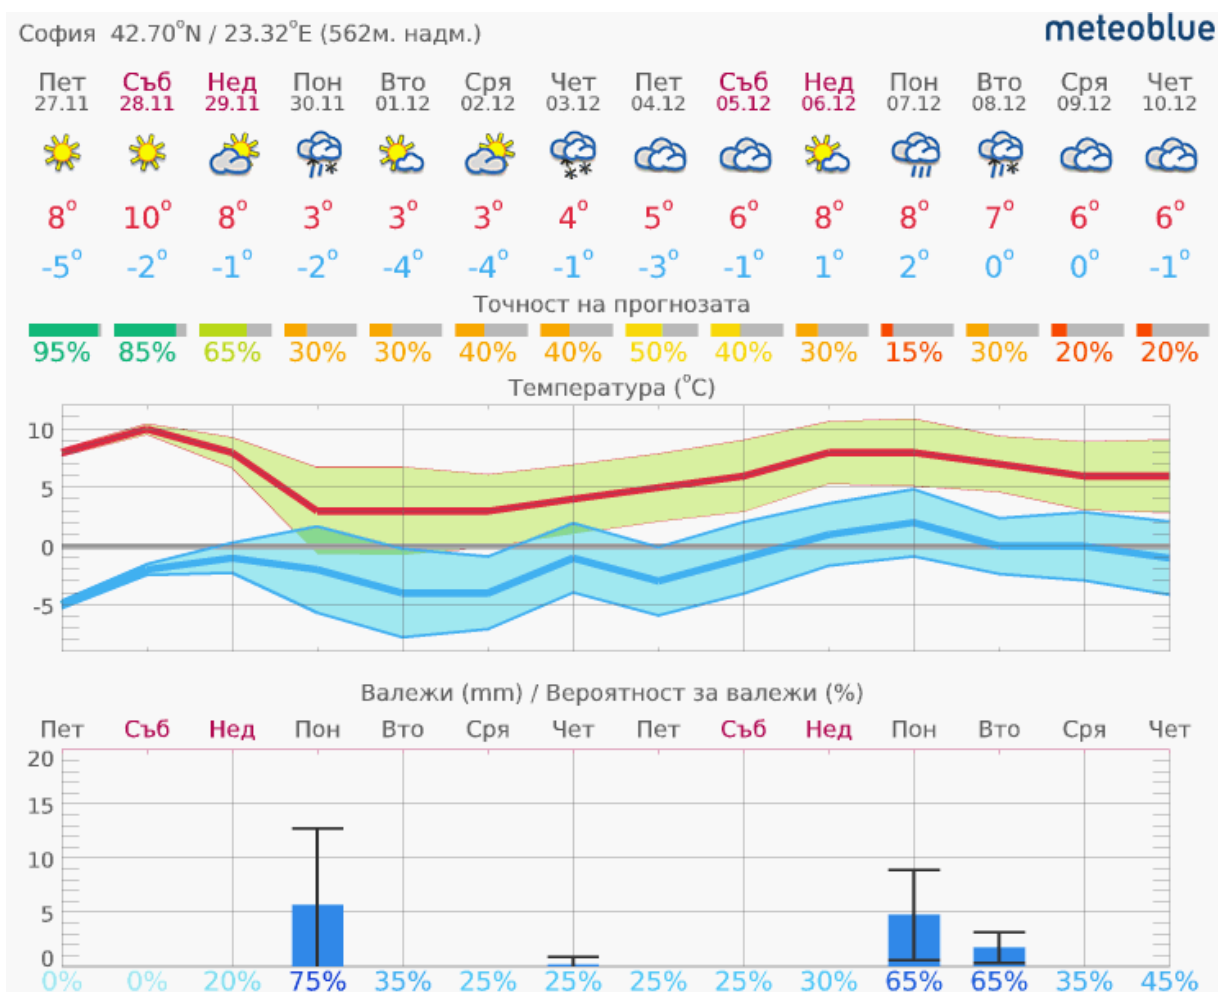

## ДЕЙСТВИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ ПО СИГНАЛИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са осъществили своевременна реакция на 3 спешни сигнали за инциденти, бедствия и аварии или предпоставки за възникването им.

### 1. Дезинфекция на „5-ти ДКЦ“



### 2. Липстващ капак на дъждоприемна шахта в жк. „Дружба“



### 3. Нарушена инфраструктура на булевард „Ботевградско шосе“



## ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършили 28 обхода на територията на Столична община с цел оглед за наводнения, състояние на реките, обезопасяване на компрометирани елементи от градската среда и съдействие за спазване на противоепидемичните мерки свързани с Covid-19

## СЪСТОЯНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

### 1. Състояние на язовирите:

- 1.1. Микроязовир Мърчаево – нивото на водата е 0,50 м. под преливния ръб, не се изпуска.
- 1.2. Язовир Филиповци – нивото на водата е 2,80 м. под нивото на преливния ръб, изпуска се с 50 л/сек.
- 1.3. Язовир Суходол-2 – нивото на водата е 0,70 м. под преливния ръб, изпуска се с 50 л/сек..
- 1.4. Язовир Иваняне – нивото на водата е на нивото на преливния ръб, изпуска се със 150 л/сек.
- 1.5. Микроязовир Мрамор – нивото на водата е 0,06 м под преливния ръб, не се изпуска.
- 1.6. Микроязовир Бистрица – свободен обем 100 %.
- 1.7. Язовир Искър – свободен обем 20,4 %, налично количество вода 521 821 406 м<sup>3</sup>.
- 1.8. Язовир Пасарел – свободен обем 17,4 %
- 1.9. Бент Панчарево – свободен обем 22,6 %, изпуска се с 5 м<sup>3</sup>/сек.
- 1.10. Язовир Огняново – свободен обем 9 900 000 м<sup>3</sup>, налично количество вода 22 100 000 м<sup>3</sup>, санитарно изпускане с 90 л/сек.
- 1.11. Язовир Бели Искър – налично количество вода 12 553 000 м<sup>3</sup>.
- 1.12. Хвостохранилище Бухово – няма вливане на вода.


### 2. Състояние на реките:

Реките текат в коритата си без опасност от разливи. Нивото на река Искър при водосбора в района на гр. Нови Искър е 20 см., понижение с 2 см.

## Система за наблюдение на уличното осветление



## Система за мониторинг на планови и аварийни ремонти на „Софийска вода“ АД

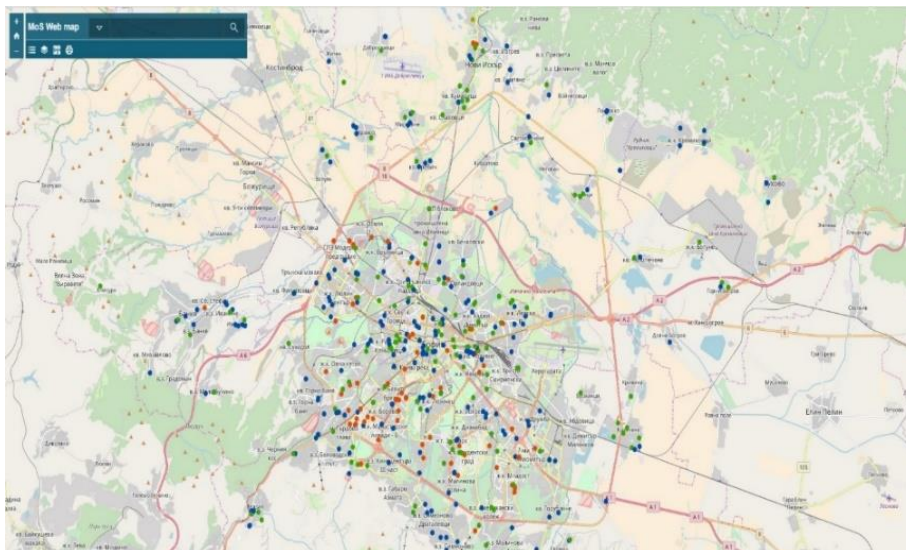

Контакти с дирекция „Аварийна помощ и превенция“:

Директор на дирекцията Красимир Димитров - [k.dimitrov@sofia.bg](mailto:k.dimitrov@sofia.bg)

Оперативен дежурен - 02/9041315, 0888584335, [odc\\_pavlovo@sofia.bg](mailto:odc_pavlovo@sofia.bg)

Адрес: София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19