



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“
София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg

БЮЛЕТИН

на дирекция „Аварийна помощ и превенция“

За периода от 08.00 часа на 12.08.2019 г. до 08.00 часа на 13.08.2019 г. в Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са приети и отработени **185** сигнала:

1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората	66
Шумни дейности (работка с машини, силна музика, викове на хора)	47
Проблеми със здравето на хората (припаднали, временно разстройство)	4
ПТП с пострадали хора	2
Опасни ел. съоръжения (трафопостове, ел. таблица, стълбове)	4
Опасни дървета и клони	6
Опасни сгради и фасади	0
Опасни шахти	3
Завирявания и Наводнения	0
2. Сигнали, свързани с нарушения на обществения ред	55
Неправилно паркиране (на тротоари, пред гаражи, магазини и др.)	19
Нарушаване на обществения ред (хулигански прояви)	32
Неработещи светофари	2
Движение на ППС с висока скорост (гонки) и др. нарушения на ЗДП	0
Затруднения в движението на градския транспорт и трафика на ППС	1
Проблеми с уличното осветление	1
3. Сигнали, свързани с опазване на околната и градската среда	39
Проблеми с животни (кучета, коне, котки, пчели, змии и др.)	22
Проблеми на пътните платна и тротоарите	6
Теч на вода	7
Нарушения при строителни дейности	3
Сечене на Дървета и Чупене на клони	1
Опасни вещества или миризми (химически)	0
4. Сигнали, свързани с опазване на имуществото	25
Локални пожари (битови, автомобили, контейнери за отпадъци)	10
ПТП без пострадали хора (само материални щети)	4
ПТП без пострадали с нарушена инфраструктура	2
Изоставен багаж	1
Кражби на имущество	0
5. Други	8
Общ брой сигнали:	185

ОКОЛНА СРЕДА

Установени са следните характеристики и състояния на различни компоненти на околната среда на територията на Столична община (СО):

1. Въздух

- температура на въздуха – 19°C до 33°C
- запрашеност с ФПЧ10 – няма превишение на праговите стойности (норма до 50 µg/m³)
- движение на въздуха – 3,8 m/s
- влажност – 31 ~ 99%

2. Води

- състояние на водоемите – в норма
- нивата на реките – в норма
- вероятност за валежи – 0%
- количество валежи – 0.0 mm

3. Код за пожароопасност – „Жълт“- Възможни са умерени до силни пожари с въвличане на дървесни корони само локално. Пожарите са трудни за овладяване от наземни екипи. Често се налага използване на тежка екипировка за овладяване на пожарите (булдозери, камиони-цистерни, самолети).

4. Код за опасни явления – ..Жълт“ – Температурите ще достигнат 35-36 градуса.

СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО



ДЕЙСТВИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ ПО СИГНАЛИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са осъществили своевременна **реакция на 4 спешни сигнала** за инциденти, бедствия и аварии или предпоставки за възникването им.


1.Премахнати счупени клони на улица „Бадемова гора“



2.Опасно дърво на улица „Професор Кръстьо Мирски“



3.ПТП с нарушена инфраструктура на улица „Симеон Радев“

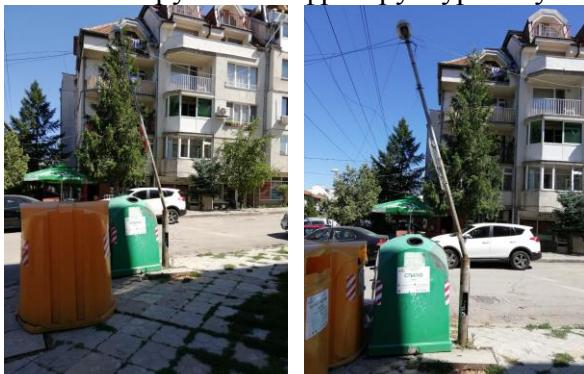

4.Отстранено паднало дърво на улица „Резбарска“



ПРЕВАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършили 26 обхода на територията на Столична община с цел оглед за наводнения, състояние на реките и обезопасяване на компрометирани елементи от градската среда.


Състояние на язовирите на територията на Столична община :

- 1.1. Микоязовир Мърчаево – нивото на водата е 0,60 м под преливния ръб, не се изпуска.
- 1.2. Язовир Филиповци – нивото на водата е 5 м под нивото на преливния ръб, изпуска се с 50 л/сек.
- 1.3. Язовир Суходол-2 – нивото на водата е 1,00 м под преливния ръб, изпуска се със 100 л/сек.
- 1.4. Микоязовир Мрамор – нивото на водата е 0,12 м под нивото на преливния ръб, изпуска се със 20 л/сек.
- 1.5. Язовир Иваняне – нивото на водата е на нивото на преливния ръб, изпуска се със 150 л/сек.
- 1.6. Микоязовир Бистрица – свободен обем 100 %.
- 1.7. Язовир Искър – свободен обем 22,8 %, налично количество вода 505 729 375 м³.
- 1.8. Язовир Пасарел – свободен обем 17,9 %.
- 1.9. Бент Панчарево – свободен обем 26 %, изпуска се с 2 м³/сек.
- 1.10. Язовир Огняново – свободен обем 11 800 000 м³, налично количество вода 22 200 000 м³, санитарно изпускане с 90 л/сек.
- 1.11. Язовир Бели Искър – налично количество вода 11 690 000 м³.
- 1.12. Хвостохранилище Бухово – няма влизване на вода.

2. Състояние на реките:


Реките текат в коритата си без опасност от разливи. Нивото на р. Искър при водосбора в района на гр. Нови Искър е -18 см, повишение 2 см.

Система за наблюдение на уличното осветление.

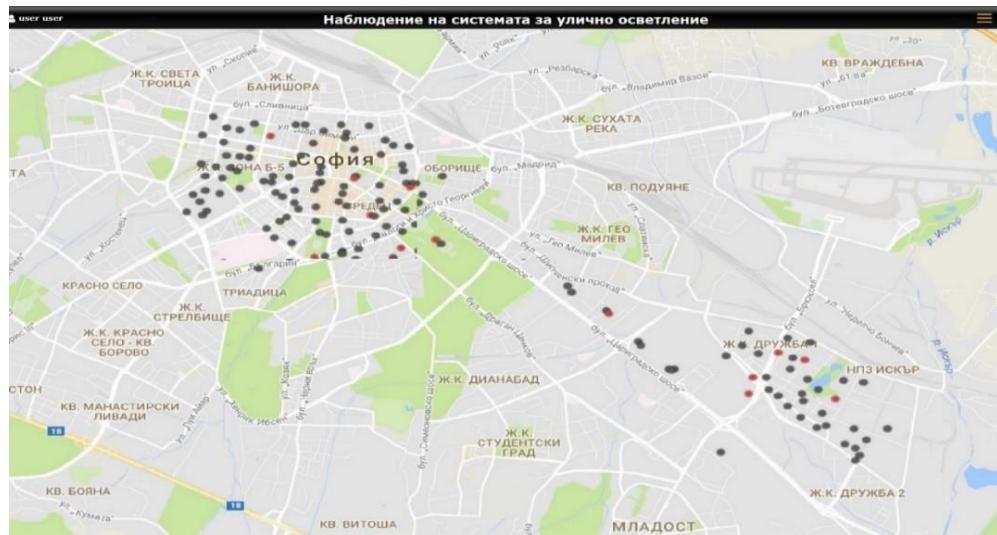

Няма получени сигнали за повреди по мрежата на улично осветление.

Система за мониторинг на планови и аварийни ремонти на „Софийска вода“ АД

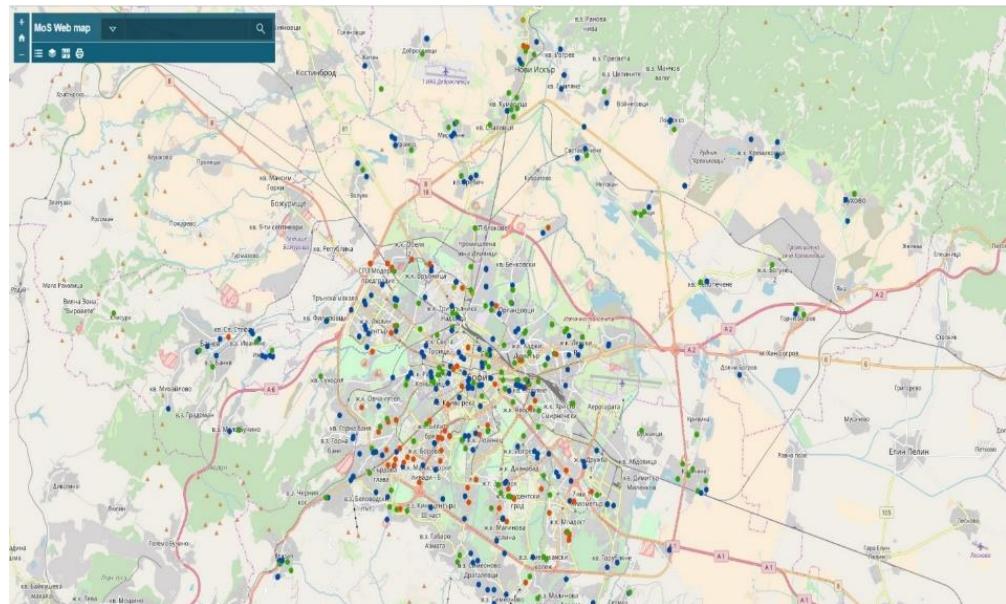

Контакти с дирекция „Аварийна помощ и превенция“:

Директор на дирекцията Красимир Димитров - k.dimitrov@sofia.bg

Оперативен дежурен - 02/9041315, 0888584335, odc_pavlovo@sofia.bg

Адрес: София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19