



Б Ю Л Е Т И Н
На
ДИРЕКЦИЯ „АВАРИЙНА ПОМОЩ И
ПРЕВЕНЦИЯ“

София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg


ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

ЗА 03.09.2026 г.

ПРОГНОЗА ЗА 03.09.2026 г.

Днес в София ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотрайно. Максималната температура ще бъде около 29°. Валежи: Количества до 5 mm.

Опасни метеорологични явления: не се очакват.

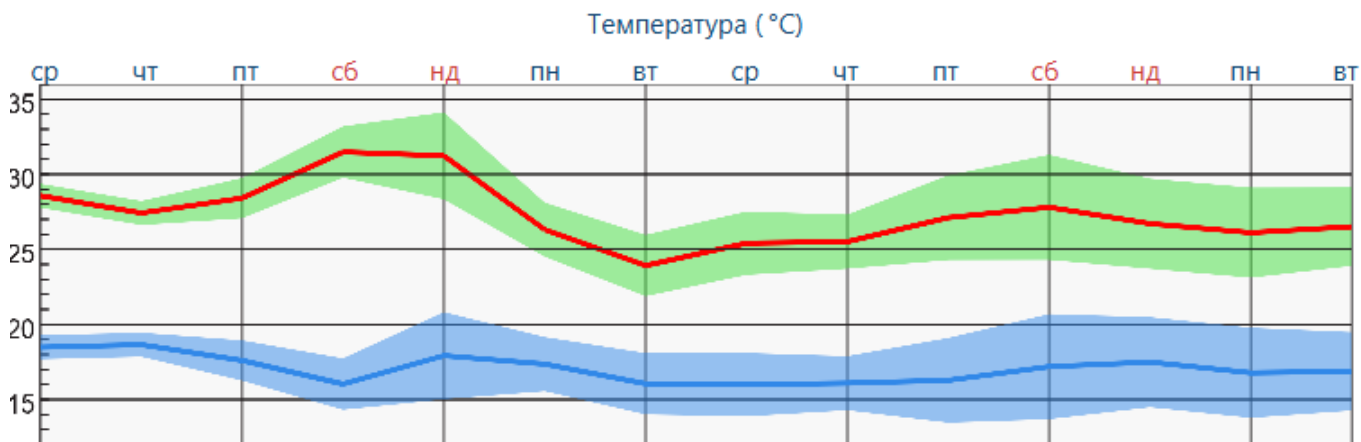

Д Н Е В Е Н Б Ю Л Е Т И Н

ЗА 03.09.2026 г.

СЪСТОЯНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Състояние на язовирите:


- 1.1. Микроязовир Мърчаево – без промяна. Нивото на водата е 60 см. под преливния ръб, изпуска се контролирано и се наблюдава. Ръчно мерене 0.20 л./сек.
- 1.2. Язовир Филиповци – без промяна, нивото на водата е 6.40 м. под преливния ръб, не се изпуска.
- 1.3. Язовир Суходол – без промяна, нивото на водата е 41 см. под преливния ръб, не се изпуска.
- 1.4. Микроязовир Мрамор – нивото на водата е - 10 см. под нивото на преливния ръб, изпуска с 20 л/сек. Ръчно мерене 0.20
- 1.5. Язовир Огняново – без промяна.
- 1.6. Хвостохранилище Бухово – няма вливане на вода.
- 1.7. Язовир Искър – свободен обем 18,2%, налично количество вода 536 236 184 м³ .
- 1.8. Язовир Бели Искър – налично количество вода 8 767 500 м³ .
- 1.9. Язовир Пасарел – свободен обем 14,7 %.
- 1.10. Бент Панчарево – свободен обем 15.0 % изпуска се с 3 м³ /сек. .
- 1.11. Микроязовир Бистрица – свободен обем 100 %.
- 1.12. Язовир Иваняне – без промяна, нивото на водата е 5 см. под преливника. Изпуска се с 30/л.сек.

2. Състояние на реките:

Реките текат в коритата си без опасност от разливи. Нивото на река Искър в района на гр. Нови Искър е 20 см, повишение с 10 см .

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

ЗА 03.09.2026 г.

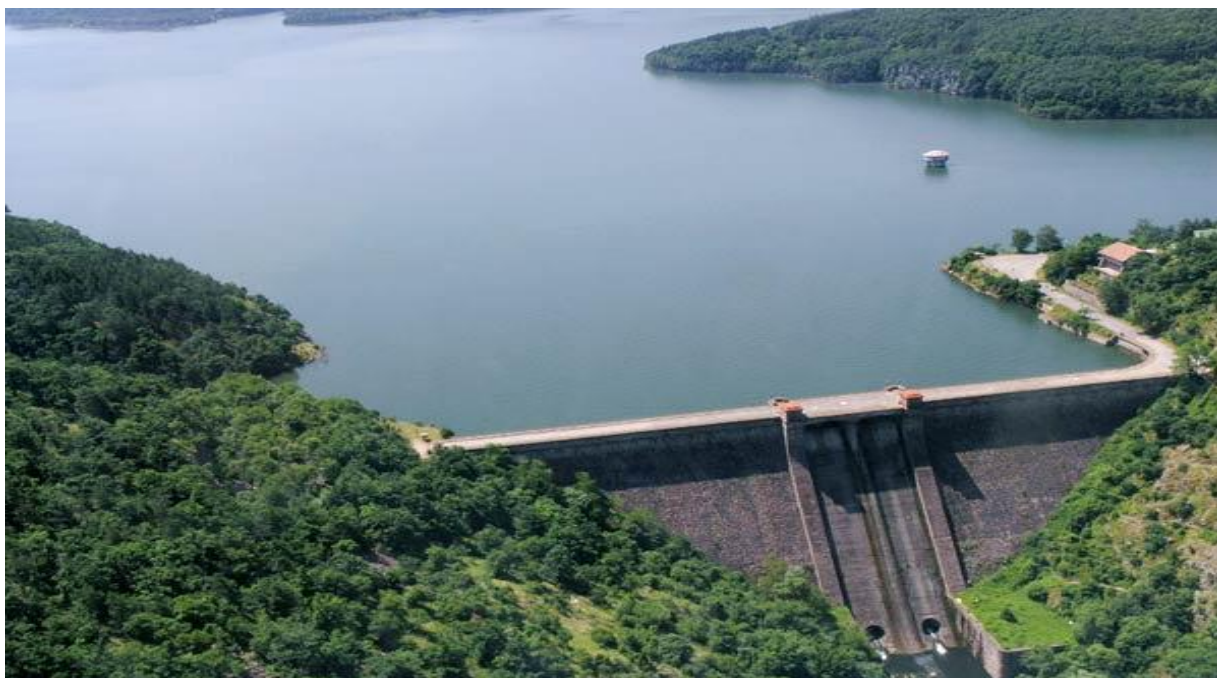

СЪСТОЯНИЕ на радиационния фон в гр. София:

Пост №	Час / Показание			Средно
	05 ⁰⁰	12 ⁰⁰	18 ⁰⁰	
842	0,13 μSv/h	0,11 μSv/h	0,12 μSv/h	0,12 μSv/h
845	0,10 μSv/h	0,10 μSv/h	0,10 μSv/h	0,10 μSv/h
849	0,14 μSv/h	0,14 μSv/h	0,14 μSv/h	0,14 μSv/h
862	0,13 μSv/h	0,12 μSv/h	0,13 μSv/h	0,13 μSv/h
841	0,12 μSv/h	0,12 μSv/h	0,12 μSv/h	0,12 μSv/h
840	0,15 μSv/h	0,15 μSv/h	0,15 μSv/h	0,15 μSv/h

Пост №	Час / Показание			Средно
	05 ⁰⁰	12 ⁰⁰	18 ⁰⁰	
842	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h
845	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h
849	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h
862	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h
841	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h
840	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h	0,20 μSv/h

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

ЗА 03.09.2026 г.

Бенковски	0,14 $\mu\text{Sv/h}$
Витоша	0,11 $\mu\text{Sv/h}$
Панчарево	0,13 $\mu\text{Sv/h}$
Кремиковци	0,13 $\mu\text{Sv/h}$
Нови Искър	0,09 $\mu\text{Sv/h}$
Банкя	0,12 $\mu\text{Sv/h}$

До 0.36 $\mu\text{Sv/h}$ – свети в зелено – нормално;

От 0.36 $\mu\text{Sv/h}$ – свети жълто – повишен радиационен фон;

Над 0.72 $\mu\text{Sv/h}$ – червено(розово) – над нормите;

$\mu\text{Sv/h}$ – микросиверт за час – системна единица за измерване на радиационния фон.

1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората:


1.1. Съдействие на КАТ при ПТП без пострадали - Ск. Тангента посока Мрамор



ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

ЗА 03.09.2026 г.

1.2. Съдействие на КАТ при ПТП без пострадали - Шипченски проход

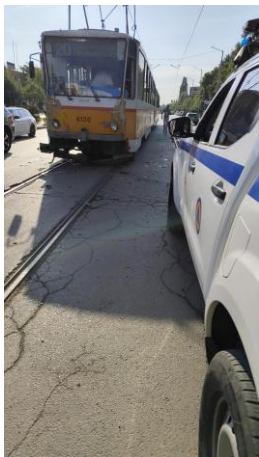

1.3. Изваждане на заклещено коте от шахта - бул. Самоков кв.Изток бл. 47 вх В



ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

ЗА 03.09.2026 г.

1.4. Премахване на опасно дърво– 47 ДГ



1.5. Премахване на опасно дърво - Стрелбище бл. 103




ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

ЗА 03.09.2026 г.


1.6. Съдействие на КАТ при ПТП без пострадали - бул. Никола Петков



1.7. Обезопасяване на липсващ капак на шахта – Бул. Цар Освободител

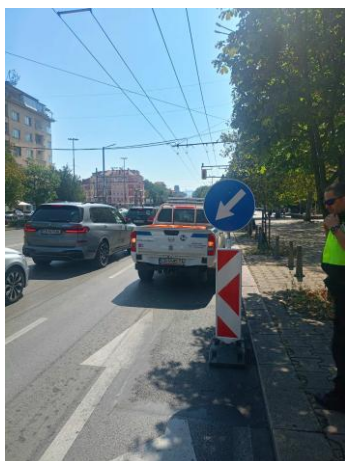

1.8. Възстановяване на липсващо ТРП – Бул. Тотлебеню

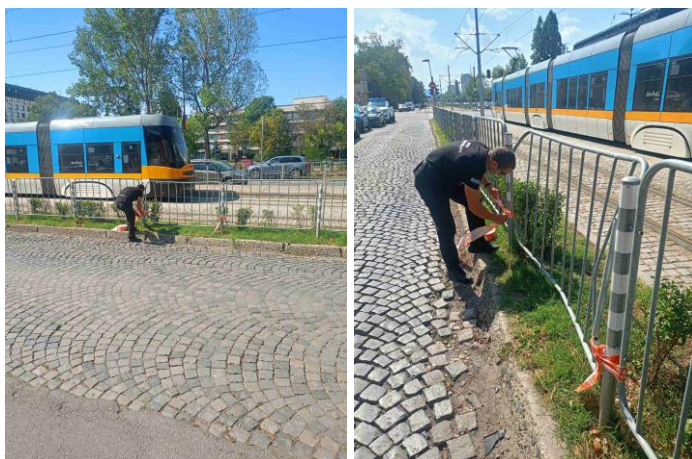


ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

ЗА 03.09.2026 г.

1.9. Вдигане на оградата на бившата авто къща - Капитолия



2.0. Съвместна акция с ПБЗН по отстраняване на опасно дърво - ул, Княз Борис 1, номер 160

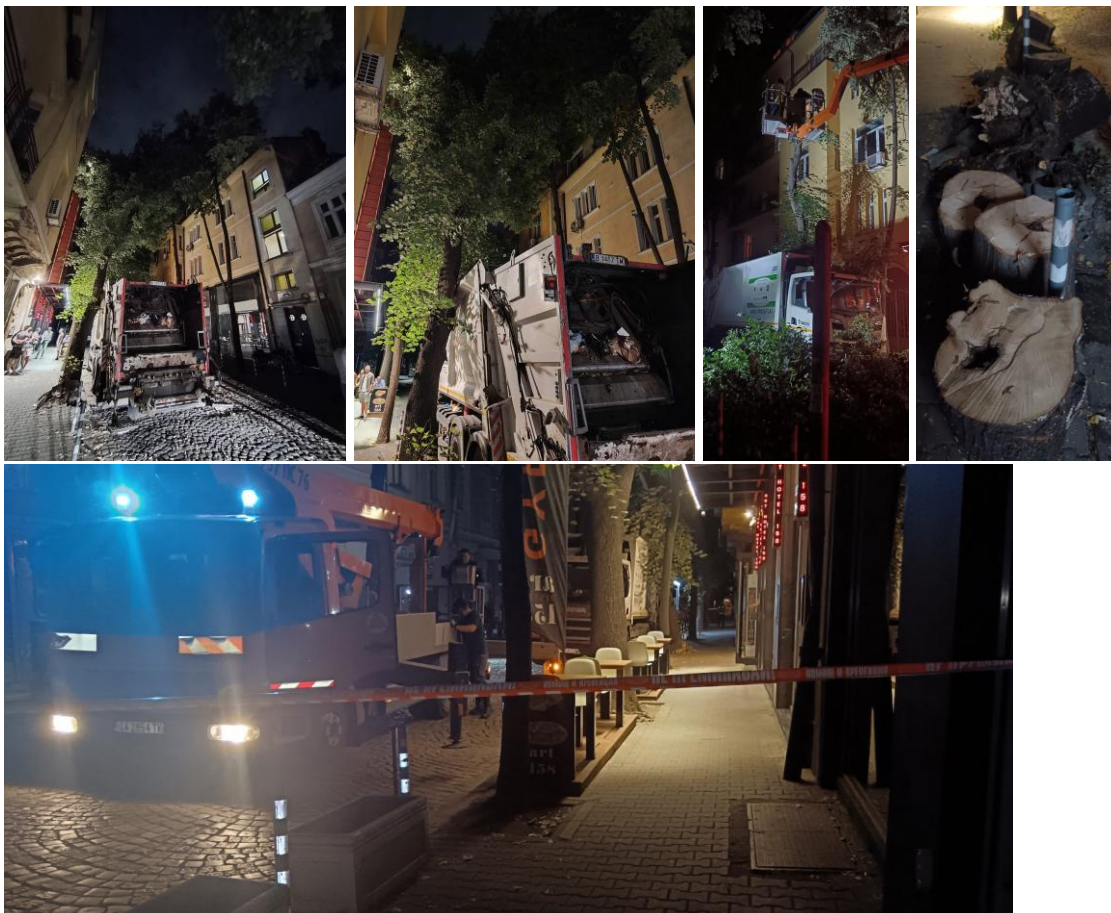

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

ЗА 03.09.2026 г.

Превантивна дейност на дежурните екипи:

Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършили 27 обхода на територията на Столична община с цел оглед за наводнения, състояние на реките и обезопасяване на компрометирани елементи от градската среда.

За периода от 08.00 часа на 02.09.2026 г. до 08.00 часа на 03.09.2026 г. в Оперативния дежурен център на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са приети и отработени 197 сигнала:

1. Сигнали, свързани със заплахи за живота и здравето на хората	44
Шумни дейности (работа с машини, силна музика, викове на хора)	27
Проблеми със здравето на хората (припаднали, временно разстройство)	10
ПТП с пострадали хора	4
Опасни ел. съоръжения (трафопостове, ел. табла, стълбове)	0
Опасни дървета и клони	3
Опасни сгради и фасади	0
Опасни шахти	0
Завирявания, наводнения, заледрявания, непочистени пътни участъци	0
2. Сигнали, свързани с нарушения на обществения ред	80
Неправилно паркиране (на тротоари, пред гаражи, магазини и др.)	51
Нарушаване на обществения ред (хулигански прояви)	22
Неработещи светофарни уредби	4
Движение на ППС с висока скорост (гонки) и др. нарушения на ЗДП	0
Затруднения в движението на градския транспорт и трафика на ППС	2
Проблеми с уличното осветление	1
3. Сигнали, свързани с опазване на околната и градската среда	36
Проблеми с животни (кучета, коне, котки, пчели, змии и др.)	17
Проблеми на пътните платна и тротоарите	5
Теч на вода	4
Нарушения при строителни дейности	8
Сечене на дървета и чупене на клони	2
Опасни вещества или миризми (химически)	0
4. Сигнали, свързани с опазване на имуществото	13
Локални пожари (битови, автомобили, контейнери за отпадъци)	10
ПТП без пострадали хора (само материални щети)	3
ПТП без пострадали с нарушена инфраструктура	0
Изоставен багаж	0
Кражби на имущество	0
6. Други	24
Общ брой сигнали:	197

ДНЕВЕН БЮЛЕТИН

ЗА 03.09.2026 г.

Контакти с дирекция „Аварийна помощ и превенция“:

Директор на дирекцията Мария Тенева – m.d.teneva@sofia.bg
Оперативен дежурен - 02/9041315, 0888584335, odc_pavlovo@sofia.bg
Адрес: София 1618, кв. Павлово, ул. „Деспот Слав“ 19